


ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

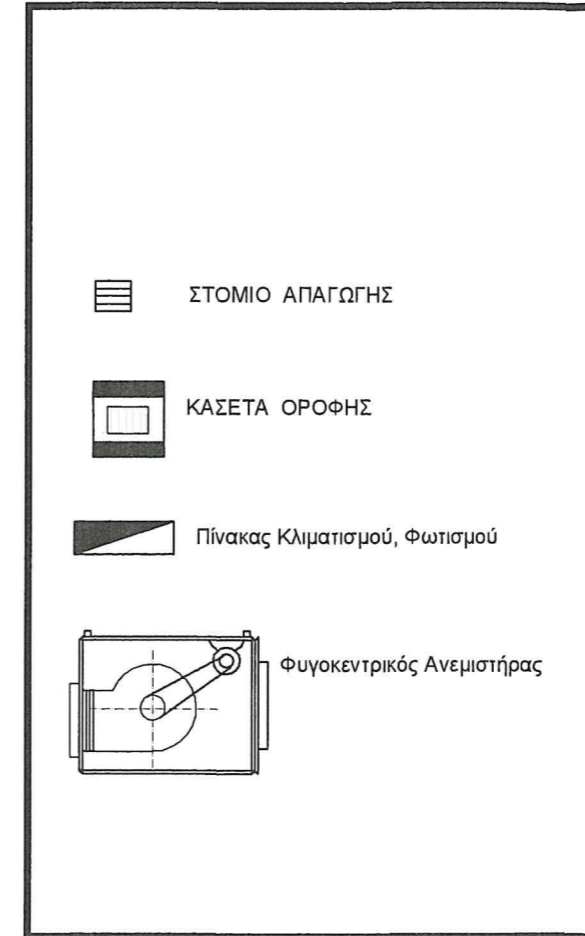

Η ηλεκτρική τροφοδοσία των Ανεμιστήρων Απαγωγής θα γίνει από τον Πίνακα Κλιματισμού ΠΚΛ.

Η τροφοδοσία του Πίνακα θα γίνει με καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10 από τον Γ.Π.ΠΚ 1 Γενικό Πίνακα του Νοσοκομείου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ